


MODEL : T5B(SU) 50

ストレーナ 取り外し位置
(○印を合わす)

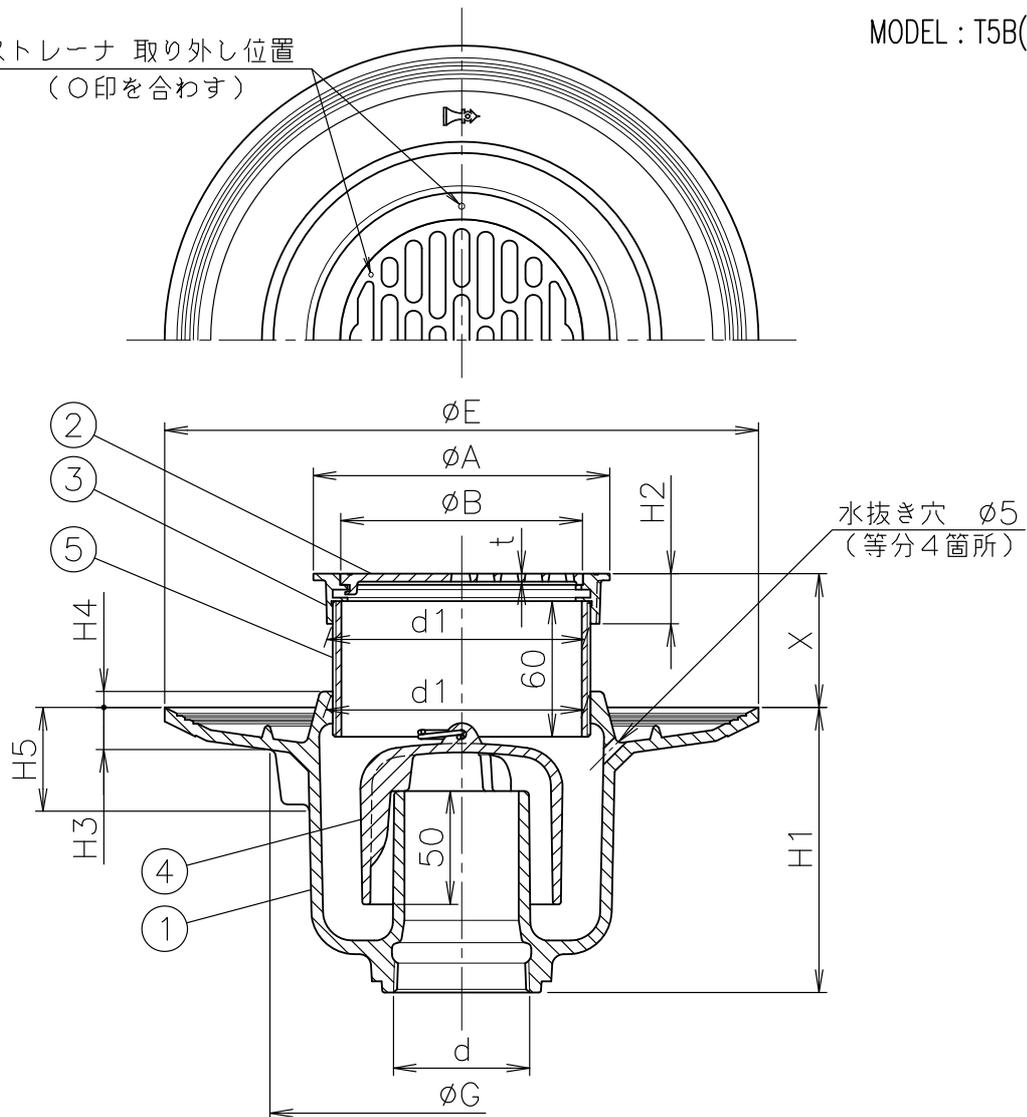

寸法表

単位:mm

品番	呼び	ねじ基準径 d	ねじ基準径 d1	A	B	G	E	H1	H2	H3	H4	H5 (参考)	t	X
T5B(SU)	40	47.803	87.884	100	82.5	149	210	110	22	15	—	39.6	3.5	22~60
	50	59.614	113.030	130	106	169	260	126	22	18.7	7	46	3.5	29~67
	65	75.184	138.430	155	132	185	260	110	26	15	10	35.5	4.5	36~74
	80	87.884	165.830	180	157	229	295	120	26	15	10	35.8	5.5	36~74

- d ねじ部は、JIS B 0203 (管用テーパねじ) です。
- d1 ねじ部は、JIS B 0202 (管用平行ねじ) です。
- ストレーナはロック式です。
- ストレーナの取り外し位置として、ストレーナ・受けに○印 (凹み) を設けております。
- ストレーナの排水孔面積は、流出口の断面積以上です。
- 防水受けには、水抜き穴が開いております。
- 部番⑤ 調節管はX寸法内で床厚に応じて調節できます。
- 樹脂製わん仕様T5B(SU)-PCも用意しております。
- T5B用 打込金具 (別売) を用いる事で打込施工が可能となります。

製造元:ダイドレ(株)


5	調節管	SGP	溶融亜鉛めっき	10										
4	わん	FC150	防錆塗装	9										
3	ストレーナ受け (DK-SUS)	SCS13		8										
2	ストレーナ (DK-SUS)	SCS13		7										
1	本体	FC150	防錆塗装	6										
部番	部品名	材質	備考	部番	部品名	材質	備考							
品番	40~80 T5B(SU)	名称	防水層用 ステンレス製上部金物付 床排水トラップ	承認	承認	Izumi	製図	Wada						
図番	KNAZ0605-09	作成 / 更新	2012. 6.22 / 2021. 3. 2											



西部機材株式会社
SEIBUKIZAI CO.,LTD

MODEL : T5B(SU)-PC 50

ストレーナ 取り外し位置
(○印を合わせ)

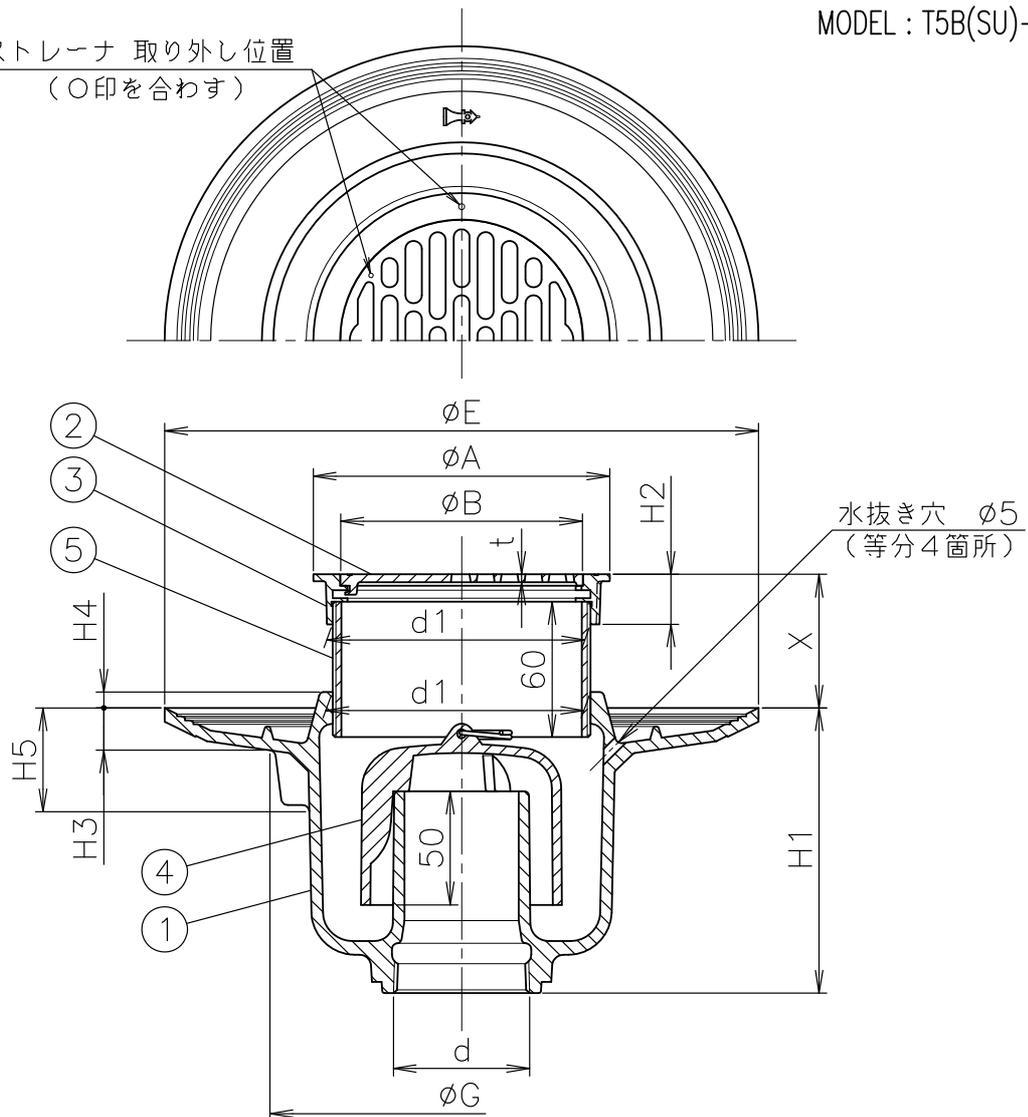

寸法表

単位:mm

品番	ねじ基準径	A	B	G	E	H1	H2	H3	H4	H5	t	X	
符号	呼び	d								(参考)			
T5B(SU)-PC	40	47.803	100	82.5	149	210	110	22	15	—	39.6	3.5	22~60
	50	59.614	130	106	169	260	126	22	18.7	7	46	3.5	29~67
	65	75.184	155	132	185	260	110	26	15	10	35.5	4.5	36~74
	80	87.884	180	157	229	295	120	26	15	10	35.8	5.5	36~74

- d ねじ部は、JIS B 0203(管用テーパねじ)です。
- d1 ねじ部は、JIS B 0202(管用平行ねじ)です。
- ストレーナはロック式です。
- ストレーナの取り外し位置として、ストレーナ・受けに○印(凹み)を設けております。
- ストレーナの排水孔面積は、流出口の断面積以上です。
- 防水受けには、水抜き穴が開いております。
- 部番⑤ 調節管はX寸法内で床厚に応じて調節できます。
- T5B用 打込金具(別売)を用いる事で打込施工が可能となります。

製造元:ダイドレ(株)

5	調節管	SGP	溶融亜鉛めっき	10			
4	わん	樹脂	符号PC	9			
3	ストレーナ受け (DK-SUS)	SCS13		8			
2	ストレーナ (DK-SUS)	SCS13		7			
1	本体	FC150	防錆塗装	6			
部番	部品名	材質	備考	部番	部品名	材質	備考
品番	40~80 T5B(SU)-PC	名称	防水層用 ステンレス製上部金物付 床排水トラップ	承認	承認	Izumi	製図 Wada
図番	KNAA1102-06	作成 / 更新	2013.11.28 / 2021. 3. 2	 西部機材株式会社 SEIBUKIZAI CO.,LTD			